CEMEX PRACHOVICE SCHÉMA SYSTÉMU CHLAZENÍ – MLÝNICE SUROVIN+MLÝNICE CEMENTU+ROTAČNÍ PEC+UHELNÁ MLÝNICE

LEGENDA :

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- TECHNOLOGICKÁ UPRAVENÁ VODA

- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- KK – KULOVÝ KOHOUT
- TEPLOMĚR
- MANOMETR
- F – FILTR
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- GK – GUMOVÝ KOMPENZATOR
- OV – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- KL – UZAVÍRACÍ KLAPKA
- KLS – UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
- VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL S MĚŘÍCÍMI VSUVKAMI
- MPV – MĚŘIČ PRŮTOKU
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- PV – POJISTNÝ VENTIL

LEGENDA MAR:

- TE – TEPLOTNÍ ČIDLO / TEMPERATURE TRASMITTER
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VÝT.JEDNOTEK / AHU UNIT CODE
- REGULAČNÍ OKRUH / CONTROL LOOP
- HT – ČIDLO RELATIVNÍ VLHKOSTI / HUMIDITY TRASMITTER
- PT – TLAKOVÉ ČIDLO / PRESSURE TRASMITTER
- M.KO. – ELEKTRICKÝ SERVOPOHON / ELECTROMOTOR DUMPER
- QM – MĚŘIČ PRŮTOKU / FLOW METER
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ŘÍZENÍ POSTUPNÉ / CONTROLER POSTION
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ROZVADĚČE / SWITCHBOARD
- I/O ADRESA / ADRESS
- AI – ANALOGOVÝ VSTUP / ANALOG INPUT
- AO – ANALOGOVÝ VÝSTUP / ANALOG OUTPUT
- DI – DIGITÁLNÍ VSTUP / DIGITAL INPUT
- DO – DIGITÁLNÍ VÝSTUP / DIGITAL OUTPUT

Topné kabely na potrubí

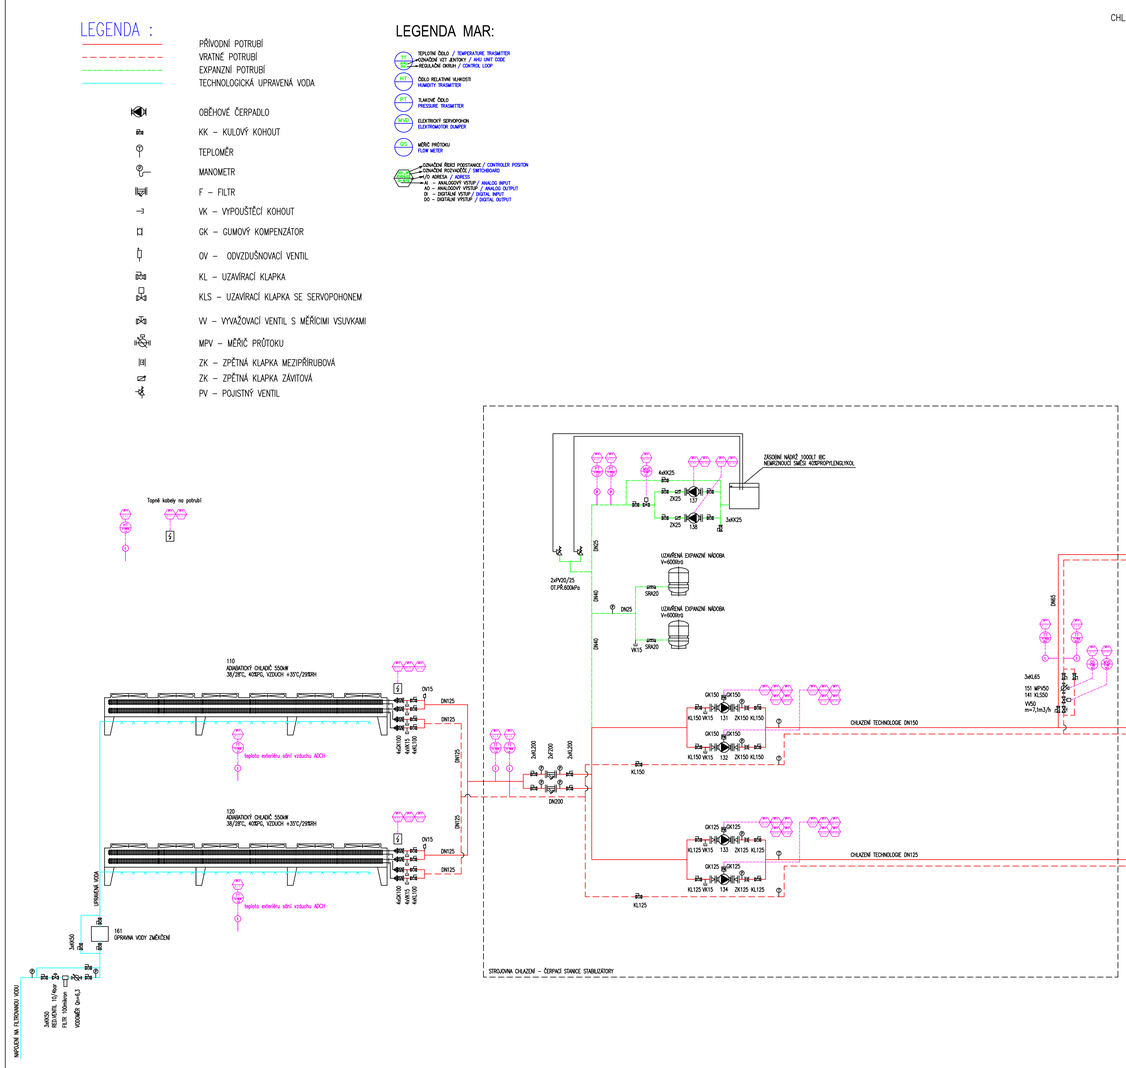

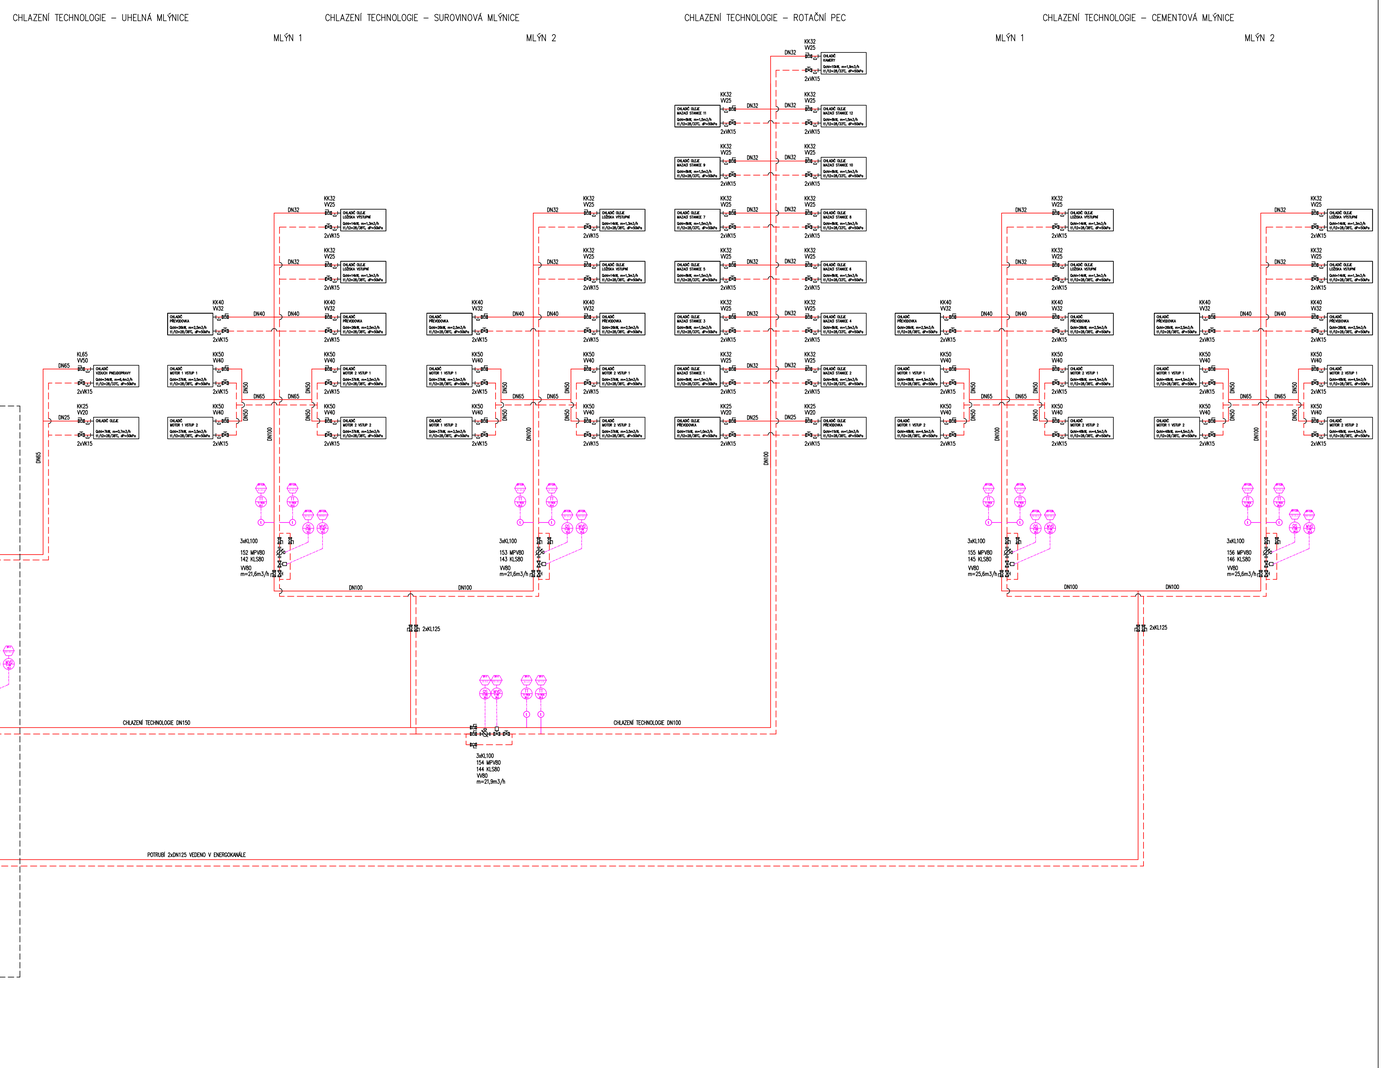

ODPOV.PROJEKTANT:	Ing.David Křivánek		Aquarex WATERPROFIT
VYPRACOVAL:	Ing.David Křivánek		
KRESLIL:	Ing.David Křivánek		
OBJEDNATEL:	Cemex Cements, k.s.	FORMÁT:	10xA4
PROFESE:	MĚŘENÍ A REGULACE, INŽ.	DATUM:	12/2016
ZAKÁZKA:	CEMEX PRACHOVICE Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		ČÍSL. STUP./DOK.:	1SP
VÝKRES:	SCHÉMA SYSTÉMU CHLAZENÍ	MĚŘÍTKO:	–
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	003